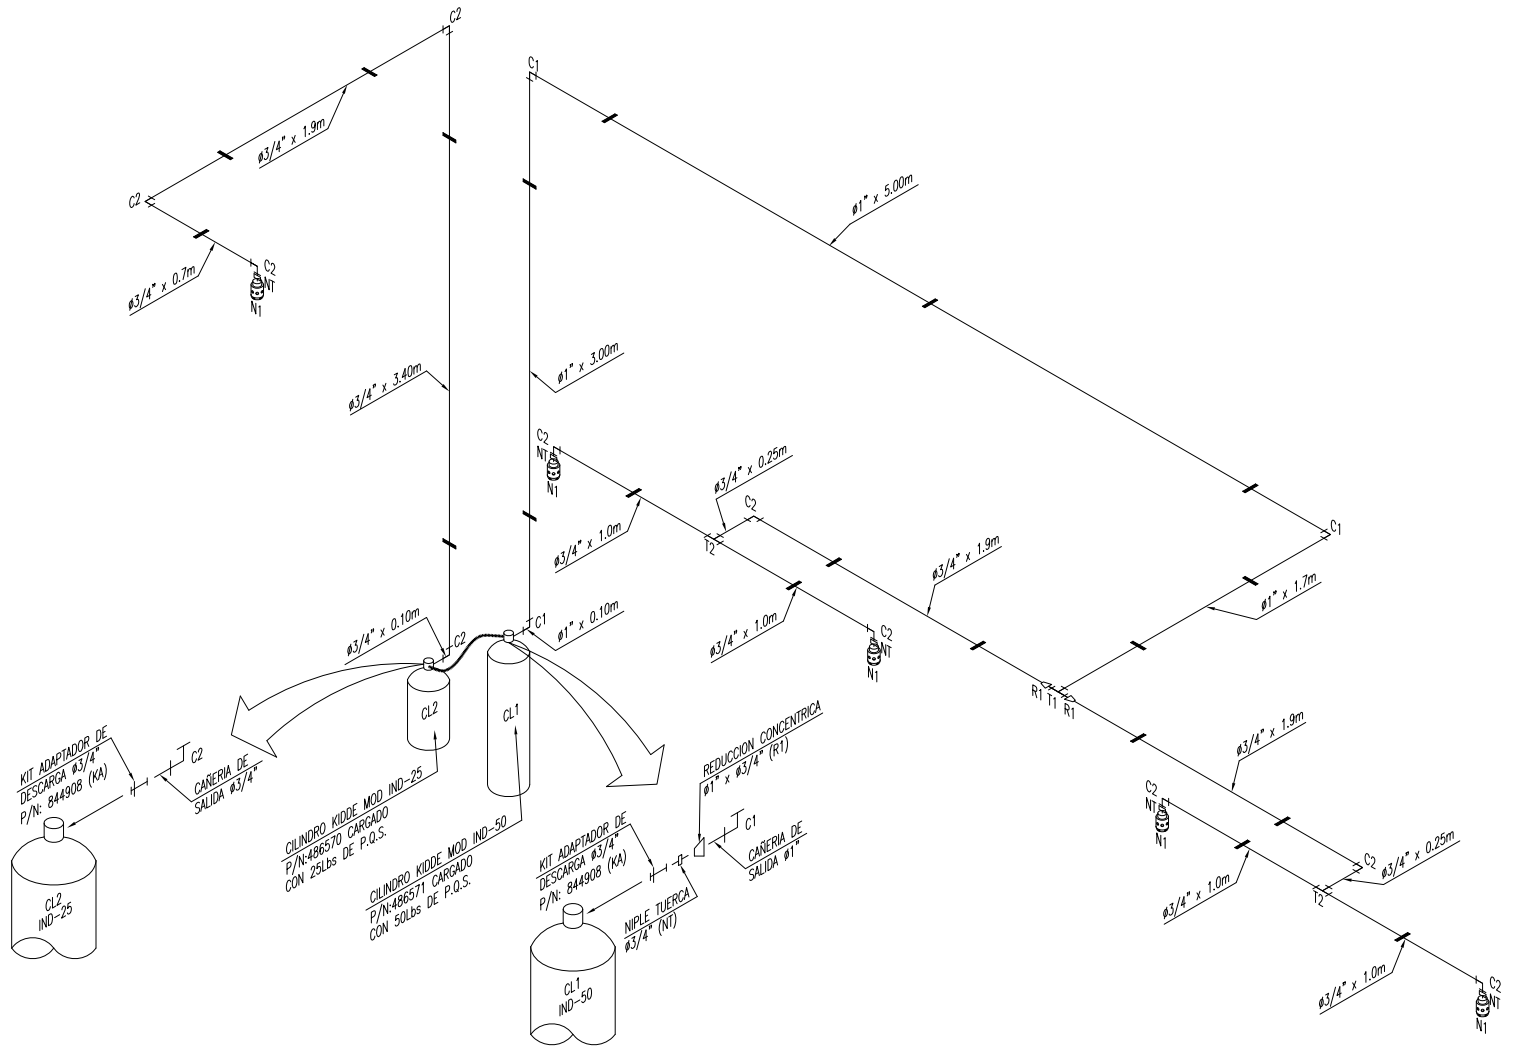

CUADRO DE MATERIALES Y EQUIPOS SISTEMA DE EXTINCION GRUPO ELECTROGENO GENERAL ELECTRIC GL250				
SIMBOLO	MARCA	N° DE PARTE	DESCRIPCION	QTY.
C1	NACIONAL	--	CODO 90° ø1", NPT ASTM A-197 CLASE 300	03
C2	NACIONAL	--	CODO 90° ø3/4", NPT ASTM A-197 CLASE 300	10
T1	NACIONAL	--	TEE ø1", NPT ASTM A-197 CLASE 300	01
T2	NACIONAL	--	TEE ø3/4", NPT ASTM A-197 CLASE 300	02
R1	NACIONAL	--	REDUCCION CONCENTRICA ø1" x ø3/4", NPT ASTM A-197 CLASE 300	03
N1	KIDDE	83-100005-001	BOQUILLA DE DESCARGA (NOZZLE) 360°- ø3/4"	05
KA	KIDDE	844908	KIT ADAPTADOR DE DESCARGA ø3/4", NPT.	02
NT	NACIONAL	--	NIPLE TUERCA ø3/4", NPT ASTM A-197 CLASE 300	06
	NACIONAL	--	SOPORTE PARA CAÑERIA, RIEL TIPO UNISTRUT P1000 O SIMILAR, C/ABRAZADERA ø1"	07
	NACIONAL	--	SOPORTE PARA CAÑERIA, RIEL TIPO UNISTRUT P1000 O SIMILAR, C/ABRAZADERA ø3/4"	13
	NACIONAL	--	CAÑERIA ø1" Ac.C. NEGRA ASTM A-53 Sch.40	10m
	NACIONAL	--	CAÑERIA ø3/4" Ac.C. NEGRA ASTM A-53 Sch.40	14m
	NACIONAL	87-120045-002	FLEXIBLE DE CONEXION PARA SISTEMA DE CONTROL XV	610mm

ISOMETRICO EXTINCION SALA GRUPO ELECTROGENO GENERAL ELECTRIC MODELO GL250
Esc. 1:20

Revisión/Revision	Modificación/Modification	Fecha/Date	Nombre/Name
A	EMITIDO PARA APROBACION	13.11.12	C.F.A

	NOMBRE / NAME	FECHA/DATE	FIRMA / SIGNATURE
DISEÑO / DESIGNER	J.ALGUERNO.I	13.11.12	
DIBUJO/DRAWN	C.FUENTES.A	13.11.12	
REVISO / CHECKED BY	J.ALGUERNO.I	13.11.12	
APROBO / APPROVED BY	J.PEREZ.CH	13.11.12	

EscoChile
PANAMERICANO SUR KM 24
San Bernardo – Santiago
Fono:(56-2) 3611924
Web:www.escochile.cl
email:info@escochile.cl

Proyecto/Proyect:	TERMOGENERADOR CENTRAL MATAVERI
Cliente/Customer:	MESTRANZA DIESEL / SASIPA
Denominación/Description :	SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIO DISPOSICIÓN DE EQUIPOS ISOMETRICO
Plano/Drawing No. :	MD-1158-ME-34
O.T./WORK ORDER	1158
Archivo CAD/CAD file :	MD-1158-ME-34
ESCALA/SCALE	S/E
Revisión/Revision	A
FORMATO ORIGINAL	DIN A1
Página/Sheet	